

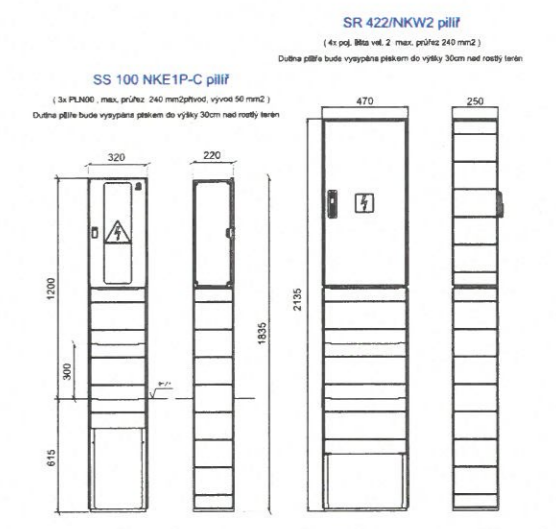
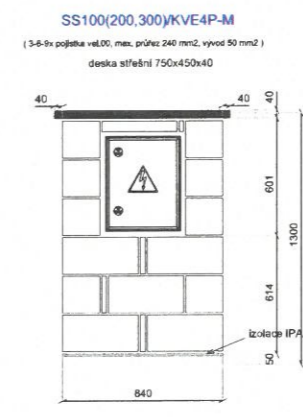
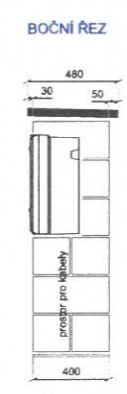


VZDÁLENOST "D" v m	KABELY 22kV	KABELY 10kV
DLE ČSN 736005	KŘÍŽENÍ (AZSOUBĚH) (A1)	KŘÍŽENÍ (AZSOUBĚH) (A1)
SLŮVÝ KABEL 1kV	0,20	0,05
SLŮVÝ KABEL 10kV	0,15	0,15
SLŮVÝ KABEL 22kV	0,20	0,20
SLABOPROUD	0,18/0,40	0,18/0,30
PLYN DO 0,025MPa	0,18/0,40	0,18/0,40
PLYN DO 0,3 MPA	0,20/1,0	0,20/1,0
VODOVOD	0,20/0,40	0,20/0,40
TEPLOVOD	0,50/1,00	0,30/1,00
KABELOVOD	0,30	0,10
KANALIZACE	0,50	0,30
POTRUBNÍ PŮSTA	0,30	0,50

→ PŘÍLOŽENÍ V CHRÁNICĚ VIZ ČSN 736005 TAB. A2, A1

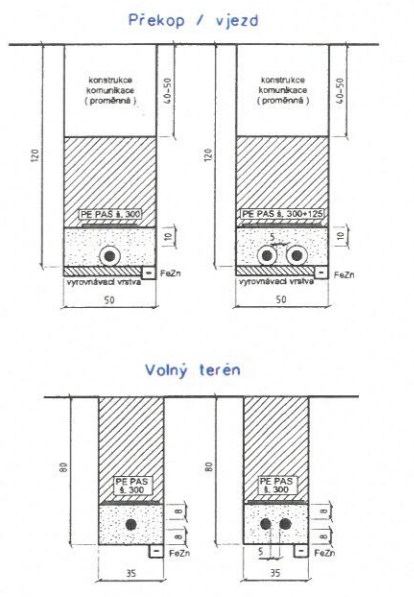

Ilustrační náhled na měněný sloup s SV

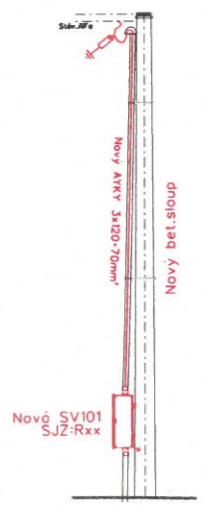

SOUČÁST ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
č. j.: 084/16998-24/hajm 010/2867-2024
Vydáno dne: 11.06.2024
Podpis: *[Signature]*



- Legenda:**
- Nový AYKY 3x120-70
 - Nové MDV (CYKY 4x10)
 - Nové požárkové skříně
 - Svodiče přepětí LOVOS NN
 - Uzemnění FeZn 30/4
 - Chránička
 - Stávající kNN
 - Stávající vNN
 - Stávající vVN
 - Rozhraní ploch
 - Oplocení
 - Budova
 - Vstup na pozemek
 - Parcelní hranice
 - Vnitřní kresba
 - Parcelní číslo

Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V / TN - C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
DLE PNE 33 0000-1: NN - CI 3.3.2.5 - automatickým odpojením od zdroje v síťích TN
Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2: AAB, ABB, ADA, AFZ, AN3, AQ3 PROSTOR VI - NEBEZPEČNÝ

Miloslav Kalců
elektromontáže a projekce

	Dávatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 814/8, 405 02, Děčín IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035	Projektovatel: MILOSLAV KALCŮ Hůrka 1054, 278 01, Kralupy nad Vltavou IČO 10234848, DIČ CZ2607020639 tel: +420 315 762 013 (014) mobil: +420 602 495 228 email: r.kalcu@elektro-kalcu.cz www.elektro-kalcu.cz
	Obch. zřizov: Montáž kabelového vedení NN	Číslo stavby: IV-12-4022049
Společný projektant: Radovan Kalců Tomáš Kalců	Kancelářní území: Krásná Lípa	Místo: Krásná Lípa
Datum: 01/2022	Datum: 01/2022	Datum: 01/2022
Stavba: DC Krásná Lípa Havlíčkova, č.p.567, vNN, kNN	Stavba: DUR	Stavba: DUR
Měřítko: 1:500	Č. výkresu: C.2	Formát: 1xA1
Integrovaný systém řízení ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005		